

Акт  
разграничения границ эксплуатационной ответственности сторон

№ МКС/106.9/ 1213 Э

от «15» октября 2015г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице начальника 9-го РЭР УКЭС СВО МКС – филиала ОАО «МОЭСК» В.В. Самцова действующего на основании доверенности №98-Д от 07.10.2013г., с одной стороны,

ГСК «Лиан-Авто»,

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице Председателя Правления Шмитанова Алексея Сергеевича

действующего на основании Устава

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу:

г. Москва, ул. Абрамцевская д. 30 .

Акт о технологическом присоединении от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ \*

Характеристики присоединения:

- максимальная мощность **118,47** кВт
- совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов --- кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
<i>ВРУ-0,4 кВ ИП Карапетян Т.Л.</i>	<i>ТП 17958 РП(РТП) 21168 ЦП ПС 814, 505</i>	<i>Наконечники КЛ-0,4 кВ во ВРУ ИП Карапетян Т.Л.</i>	<i>0,4</i>	<i>118,47</i>	<i>---</i>	<i>третья</i>


У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) ОАО «МОЭСК»	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
<i>Сборка 0,4 кВ в ТП 17958</i>	<i>КЛ-0,4 кВ (ввод абонента)</i>

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

На наконечниках КЛ-0,4 кВ в ТП 17958

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

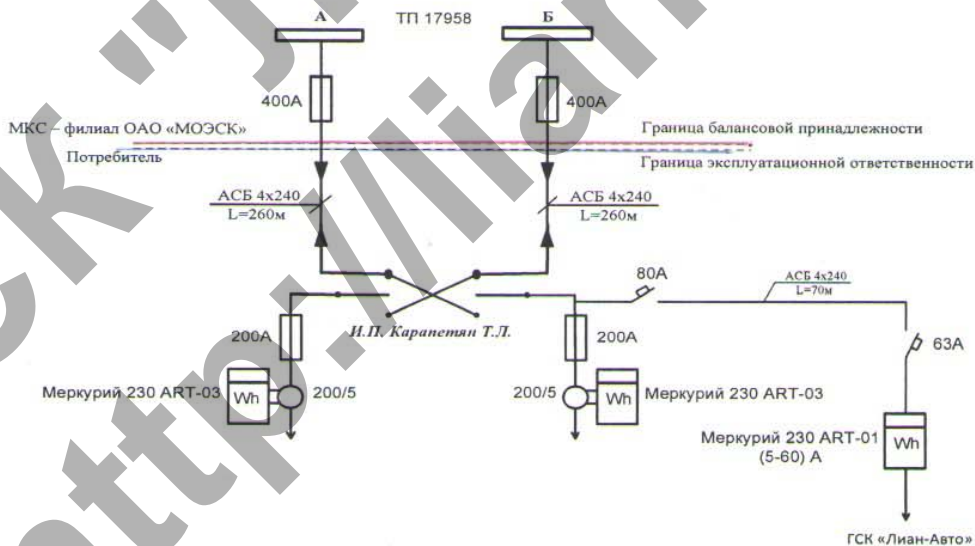

Прочее: Мощность выделяется на ГСК «Лиан-Авто» (многоэтажный гараж-стоянка) взамен разрешения КС-418-17-21р/5-105 от 26.09.2003г. на основании предписания УФАС по г.Москве по делу № 1-10-1130/77-14 от 31.10.2014г.

Подписи сторон

Сетевая организация  
Начальник 9-го РЭР  
МКС – филиала ОАО «МОЭСК»  
Самцов В.В.  
Подпись (Ф.И.О.)

Заявитель

ГСК «Лиан-Авто»

Подпись

(Ф.И.О.)